


12

[illegible]

**Клапан обратный
поворотный чугунный фланцевый
19ч16бр DN 150 PN 1,6 МПа (16 кгс/см²)
(ТУ 3742-001-09212465-2016)**

Паспорт
НХИ 44016-150.ПС



Содержание


1. Основные сведения.....	3
2. Основные технические данные	4
3. Чертеж и габаритные размеры клапана.....	5
4. Назначение и технические характеристики.....	6
5. Техника безопасности.....	6
6. Ресурсы, сроки службы и хранения.....	7
7. Монтаж и техническое обслуживание.....	8
8. Комплектность.....	9
9. Утилизация.....	10
10. Свидетельство о консервации и упаковывании	11
11. Свидетельство о приемке.....	11
12. Движение изделия при эксплуатации.....	12

10. Свидетельство о консервации и упаковывании

Клапан обратный поворотный чугунный фланцевый 19ч16бр DN 150
PN 1,6 МПа (16 кгс/см²), заводской № _____
подвергнут консервации и упаковыванию согласно требованиям
ТУ 3742-001-09212465-2016.

Дата консервации «___» _____ 20___ г.

Срок консервации: 3 года.



личная подпись

/ ОРЛОВ И.П. /
расшифровка подписи

число, месяц, год

11. Свидетельство о приемке

Клапан обратный поворотный чугунный фланцевый 19ч16бр DN 150
PN 1,6 МПа (16 кгс/см²), заводской № _____
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
государственных стандартов, ТУ, действующей технической
документацией и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. _____

личная подпись

/ _____ /
расшифровка подписи

число, месяц, год

9. Утилизация

Демонтированную арматуру, после дефектовки, направляют на специализированные ремонтные предприятия, либо она подлежит списанию.

Узлы арматуры, вышедшие из строя или отработавшие свой ресурс, передают на специализированные предприятия по переработке материалов.

Требования безопасности при утилизации – ГОСТ Р 53672-2009.

Сведения об утилизации

Дата	Сведения об утилизации	Примечание

1. Основные сведения

Назначение: клапан предназначен для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды на трубопроводах

Наименование изделия: клапан обратный поворотный чугунный фланцевый DN 150 PN 1,6 МПа (16 кгс/см²)

Обозначение: НХИ 44016-150

Изделие № _____

Дата изготовления: «___» _____ 20__ г.

Предприятие-изготовитель: ООО «НефтеХимИнжиниринг».

Страна изготовитель: Российская Федерация.

Сертификат о соответствии Таможенного союза ТР ТС 032/2013 № RU C-RU.MO10.B.03144.

Соответствует требованиям технического регламента «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

Срок действия с 25.01.2018 г. по 24.01.2023 г.

Сертификат о соответствии Таможенного союза ТР ТС 010/2011 № RU C-RU.MO10.B.03138.

Соответствует требованиям технического регламента «О безопасности машин и оборудования».

Срок действия с 24.01.2018 г. по 23.01.2023 г.



Руководство по эксплуатации клапана и сертификаты соответствия Вы можете скачать пройдя по ссылке:

2. Основные технические данные

Технические характеристики

Наименование параметра	Показатель
Обозначение	НХИ 44016-150 т/ф 19ч16бр
Номинальный диаметр DN, мм	150
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см ²)	1,6 (16)
Температура рабочей среды, °С	От -30 до +225
Температура окружающей среды, °С	От -30 до +50
Рабочая среда	Вода, пар, нефть, нефтепродукты, масла
Изготовление и поставка	ТУ 3742-002-09212465-2016
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015	«С»
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УЗ
Присоединение к трубопроводу	Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 тип 21; исполнение уплотнительной поверхности В
Установочное положение на трубопроводе	На горизонтальном трубопроводе — крышкой вверх. На вертикальном трубопроводе — входным патрубком вниз
Направление потока среды	Согласно стрелке на корпусе

Сведения о материалах основных деталей

Наименование детали	Материал
Корпус, крышка, диск, рычаг	Чугун СЧ 18
Прокладка	Паронит ПОН-Б-3
Пробка, втулка	Сталь 3
Кольцо	Латунь ЛС38Мц2С2

Допускается изготавливать детали из других материалов, по свойствам не уступающим указанным выше.

8. Комплектность

Обозначение изделия	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
НХИ 44016-150	Клапан обратный т/ф 19ч16бр DN 150 PN 1,6 МПа	1	Шт.
НХИ 44016-150.ПС	Паспорт	1	Экз.

7. Монтаж и техническое обслуживание

К монтажу, эксплуатации и ремонту обратных клапанов допускается персонал, обслуживающий объект, изучивший устройство клапанов, правил техники безопасности, требования инструкции по эксплуатации и имеющий навык работы с арматурой.

В случае снятия клапана с трубопровода, разборка и сборка изделия должны производиться в специально оборудованном помещении. В случае разборки клапана без снятия с трубопровода, должны быть приняты меры по обеспечению чистоты рабочего места. Возможность загрязнения и попадания посторонних предметов во внутреннюю полость клапана при сборке должна быть исключена.

Комплект поставки и гарантийные обязательства предприятия-изготовителя обратных клапанов должны быть изложены в паспорте на конкретное устройство.

При монтаже арматуры в системах необходимо руководствоваться общими техническими условиями на изготовление, приемку и монтаж систем и указаниями технических условий, разрабатываемых для каждой системы. Рабочие среды, проходящие через обратный клапан должны соответствовать стандартам и техническим условиям на них.

Продолжительность службы обратных поворотных клапанов и их исправность обеспечиваются при соблюдении требований настоящих ТО.

Перед установкой обратного клапана на трубопровод необходимо визуально проверить чистоту внутренних поверхностей, проверить плавность перемещения диска путем открытия-закрытия диска вручную.

Техническое обслуживание клапана при эксплуатации следует производить согласно нормам, принятым на объекте.

В процессе эксплуатации следует периодически производить наружный осмотр в определенные сроки, не реже 1 раза в 3 месяца.


При осмотре проверить:

- герметичность мест соединений;
- состояние болтовых соединений;
- общее состояние клапана.

Все замечания неисправности должны быть устранены.

Разборка клапана производится с целью устранения дефектов, возникших при эксплуатации.

3. Чертеж и габаритные размеры клапана

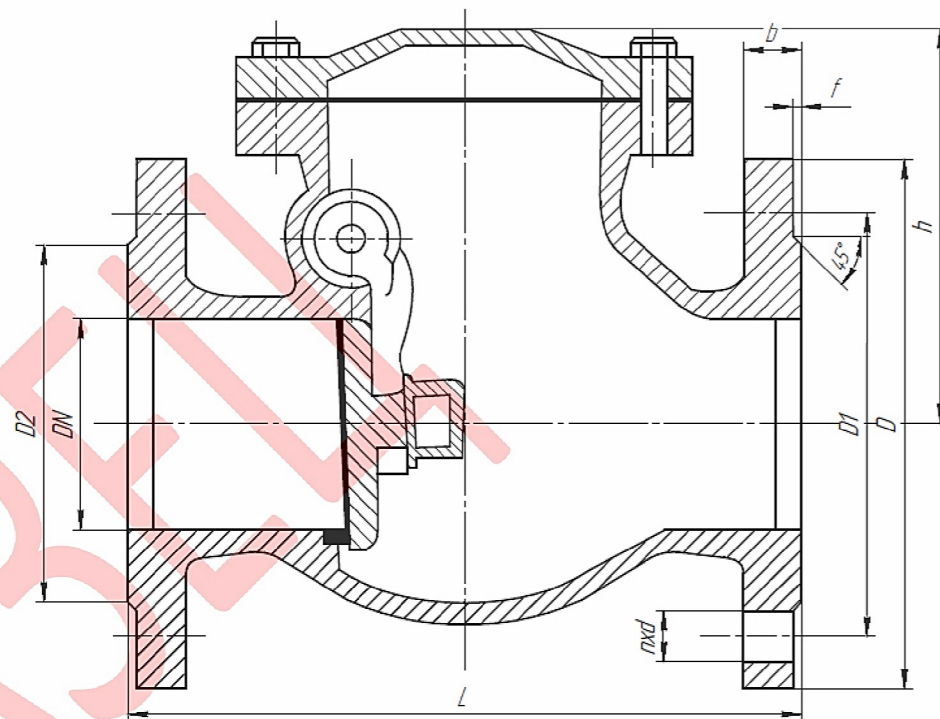

Габаритные и присоединительные размеры, масса

DN	L	D	D1	D2	nxd	b	f	h	Масса не менее, кг
40	180	150	110	88	4-19	18	3	114	9,0
50	200	165	125	102	4-19	20	3	127	12,5
65	240	185	145	122	4-19	20	3	137	15,0
80	260	200	160	138	8-19	22	3	150	21,5
100	300	220	180	158	8-19	22/24	3	164	26,5
125	350	250	210	188	8-19	24/26	3	185	46,0
150	400	285	240	212	8-23	24/26	3	205	57,5
200	500	340	295	268	8-23/12-23	26/30	3	246	93,0
250	600	395/405	350/355	320	12-23/12-27	28/32	3	305	145,0
300	700	445/460	400/410	370/378	12-23/12-27	28/32	4	333	225,0
350	800	505/520	460/470	430/438	16-23/16-27	30/36	4	378	265,0
400	900	565/580	515/525	482/490	16-27/16-30	32/38	4	405	329,0

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия.

4. Назначение и технические характеристики

Клапан обратный поворотный чугунный фланцевый 19ч16бр предназначается для предотвращения обратного потока рабочей среды трубопроводов, транспортирующих воду, пар, нефть, масла и другие нефтепродукты.

Рабочая среда подается под диск в направлении, указанном стрелкой на корпусе клапана. Клапан открывается поворотом диска при подаче давления. В открытом положении диск удерживается за счет подъемной силы, возникающего от напора скоростного потока рабочей среды. При изменении направления потока на обратное затвор закрывается, прекращается обратное движение рабочей среды.

Устанавливается клапан таким образом, чтобы направление движения рабочей среды совпадало с направлением стрелки на корпусе клапана.

5. Техника безопасности

Категорически запрещается:

- Производить работы по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в полости клапана;
- Применение клапана на среды и параметры, не соответствующие настоящего паспорта.

6. Ресурсы, сроки службы и хранения

Гарантии изготовителя

Средний полный ресурс не менее 1700 циклов. Средний срок службы 5 лет. Условия хранения 4 по ГОСТ 15150-69. Гарантийная наработка – 400 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Указанный ресурс, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие характеристик клапана требованиям технических условий ТУ 3742-001-09212465-2016 в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю. Вероятность безотказной работы 0,95.

При неисправности клапана в период действия гарантийных обязательств, потребителем должен быть составлен акт, а изделие отправлено изготовителю.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и ненадлежащей погрузо-разгрузочной работы;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс – мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.