БПУ (Р, С) DN-PN т/ф

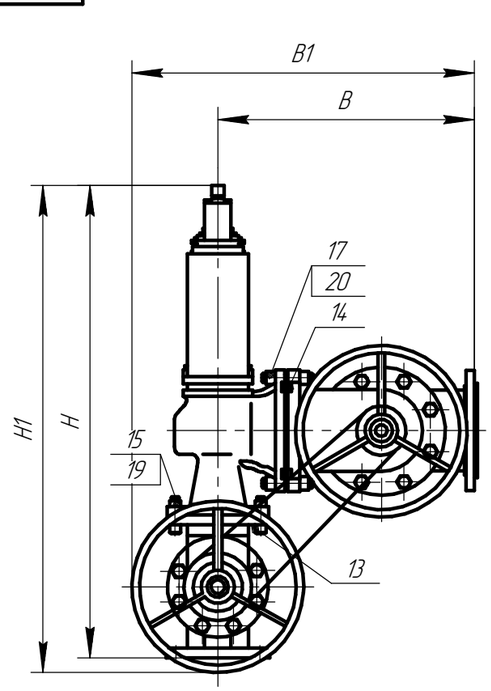

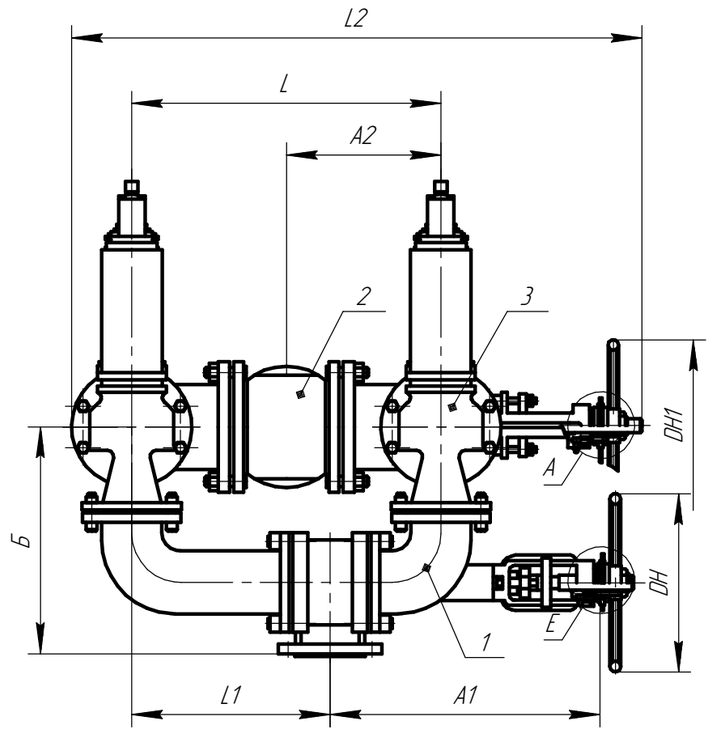

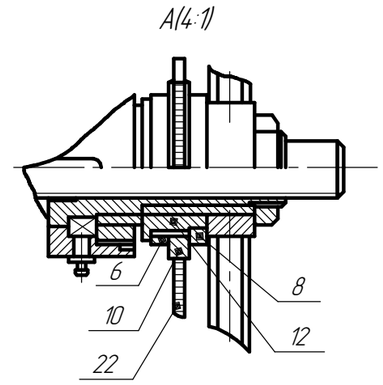

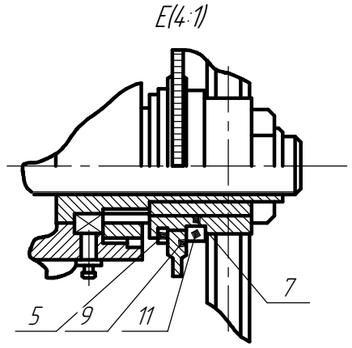

Таблица 1

Позиция	Наименование	Материалы
1	Устройство переключающее (Корпус)	Сталь 20Л
2	Устройство переключающее (Корпус)	Сталь 20Л
3	Клапан предохранительный (Корпус)	Сталь 20Л
4	Переходник (при наличии)	Сталь 20Л
5,6	Втулка	Сталь 20
7,8	Втулка звездочки	Сталь 30Х13
9,10	Звездочка	Сталь 45
11,12	Гайка специальная	Сталь 20
13,14,15	Прокладка	ТИИР
16,17,18	Гайка	Сталь 25
19,20,21	Шпилька	Сталь 35
22	Цепь приводная роликовая	ПР 12,7-1820-2 ПР 15,875-2300-1

1. Изготовление и поставка по ТУ 26.51.65-005-09212465-2017.
2. Климатическе исплнение У1 по ГОСТ 15150-69.
3. Температура окружающей среды: до +45оС.
4. Температура рабочей среды: от – 40оС до +425оС.
5. Рабочая среда: жидкая и газообразная в которой скорость коррозии сталей не превышает 0,1 мм/год.
6. Блок предназначен для обеспечения непрерывной работы технологического цикла на линиях трубопроводов, запатая в сосудах запатая аппаратах и технологических установках в тех случаях, запатая, когда по условиям работы может возникнуть необходимость отключения, сколько открывается закрытие, сколько закрывается одного из предохранительных клапанов путем перекрытия потока рабочей среды.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БПУ (Р, С) DN-PN т/ф			
Разраб.		Могунов А.Е.			Блок предохранительных клапанов	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							–	–
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.						ООО "НефтеХимИнжиниринг"		
Утв.		Папчихин С.Г.						

Копировал Формат А3

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.